

## Vragenlijst- en Metingoverzichten

### Inhoud

|  |    |
|--|----|
| Overzicht vragenlijsten .....                                      | 1  |
| Printen van het basisscherm vragenlijsten .....                    | 4  |
| Overzicht metingen .....   | 5  |
| Overzicht huiswerk oefeningen .....                                | 8  |
| Overzicht metingen met de Monitored Rehab Systems apparatuur ..... | 9  |
| Metingen of vragenlijsten verwijderen .....                        | 11 |

### Overzicht vragenlijsten

Het duidelijk en helder kunnen weergeven van de klinimetrie bij een patiënt is een essentieel onderdeel van het hersteltraject. Bij de overzichten van de vragenlijsten en metingen treft u het antwoord aan op de vraag van de patiënt: *“Hoe sta ik ervoor?”*

Om het patiëntspecifieke antwoord op deze vraag te geven gaat u via het hoofdscherm naar Overzichten - overzicht vragenlijsten.



Daarna verschijnt het hieronder getoonde scherm. In dit scherm krijgt u direct informatie over bijv. de pijn (NPRS), belasting (Lysholm), beperking activiteiten (PSK) etc. U heeft direct in getal de antwoorden op deze subjectieve data bij de hand.

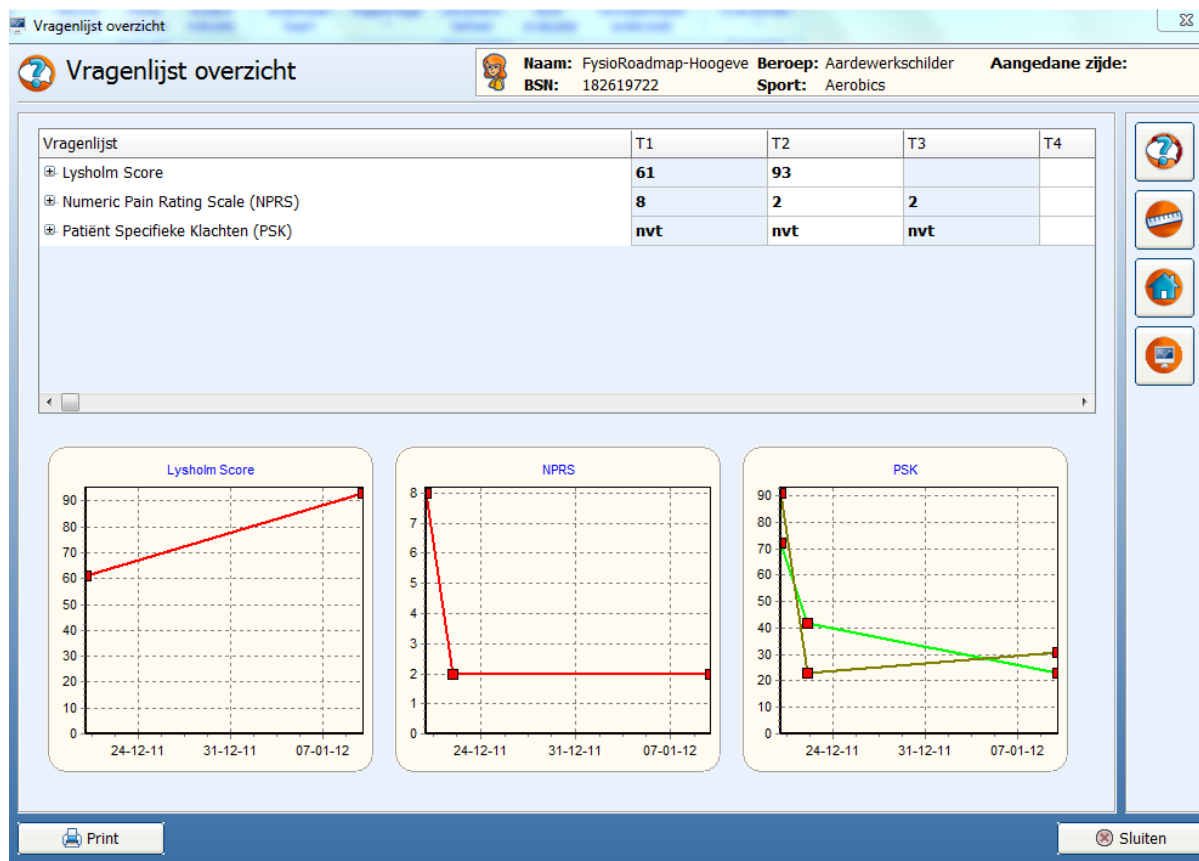



Fig. 1. Basisscherm vragenlijsten

Door op de **+toets**  voor de vragenlijst te klikken opent het detailscherm van de betreffende vragenlijst.

In het onderstaande overzicht (Fig. 2.) worden de patiëntspecifieke klachten (PSK) in detail getoond. Per activiteit wordt met een kleur het verloop aangegeven. Op deze manier is direct te monitoren hoeveel moeite het de patiënt kost om de activiteit na verloop van tijd te kunnen uitvoeren.


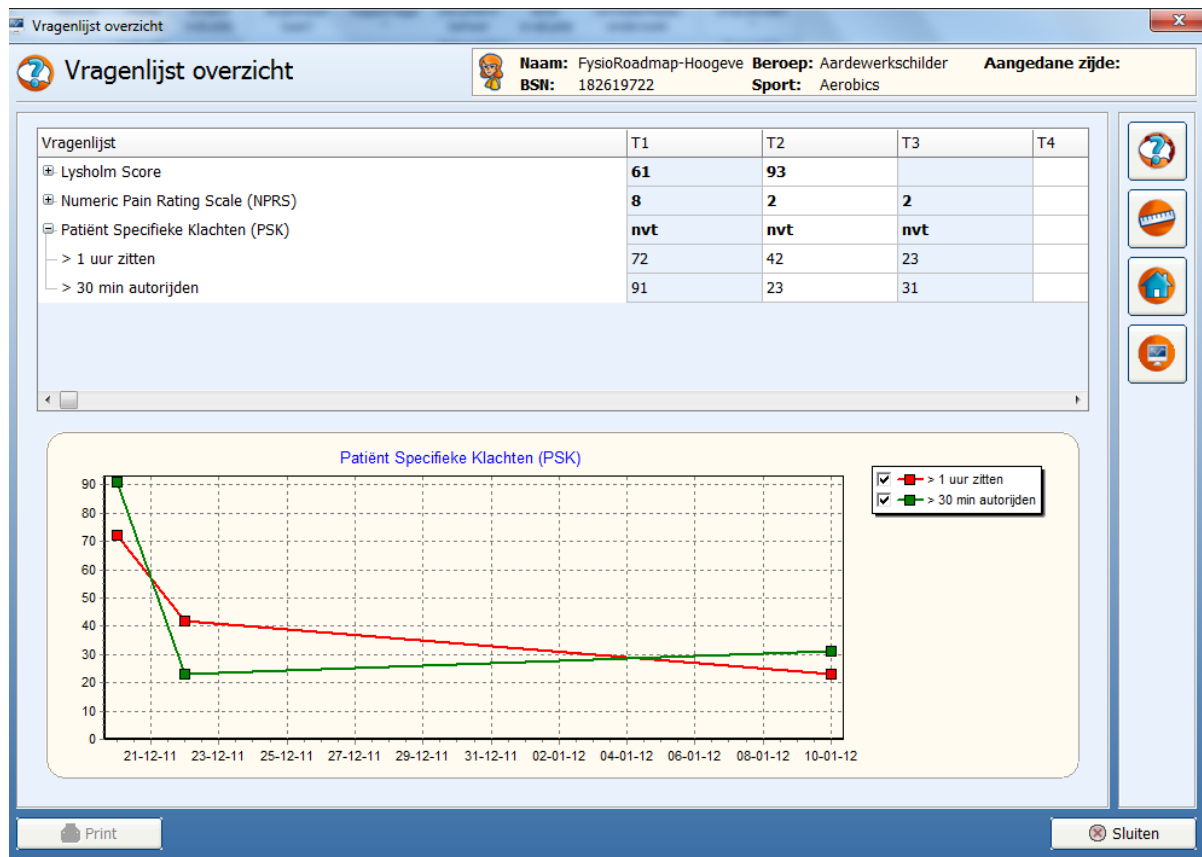


Fig. 2. PSK

Om weer terug te keren naar het basisscherm van de vragenlijsten dient eenmaal op het - teken geklikt te worden.

Door dubbel op het scoregetal te klikken opent zich een basisscherm. Het aanklikken van het vergrootglas biedt de mogelijkheid om de vragenlijst gedetailleerd verder te bekijken. Antwoorden op vragen zijn rood gemarkeerd.

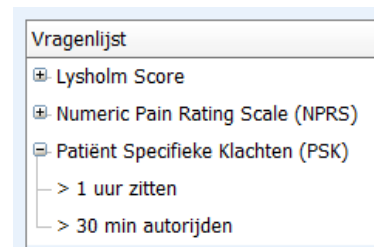

## Printen van het basisscherm vragenlijsten

In dit scherm is linksonder de printknop aanwezig. Het aanklikken hiervan levert het volgende overzicht op.

### Vragenlijst overzicht

|                       |                              |                         |                          |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Naam:</b>          | FysioRoadmap-Hoogeveen, Demo | <b>Behandelperiode:</b> | 20-12-2011 t/m 10-1-2012 |
| <b>BSN:</b>           | 182619722                    | <b>Fysiotherapeut:</b>  | Hiddink, G.              |
| <b>Geboortedatum:</b> | 13-1-1968                    |                         |                          |

| Vragenlijst                       | T1  | T2  | T3  |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| Lysholm Score                     | 61  | 93  |     |
| Numeric Pain Rating Scale (NPRS)  | 8   | 2   | 2   |
| Patiënt Specifieke Klachten (PSK) | nvt | nvt | nvt |
| > 1 uur zitten                    | 72  | 42  | 23  |
| > 30 min autorijden               | 91  | 23  | 31  |

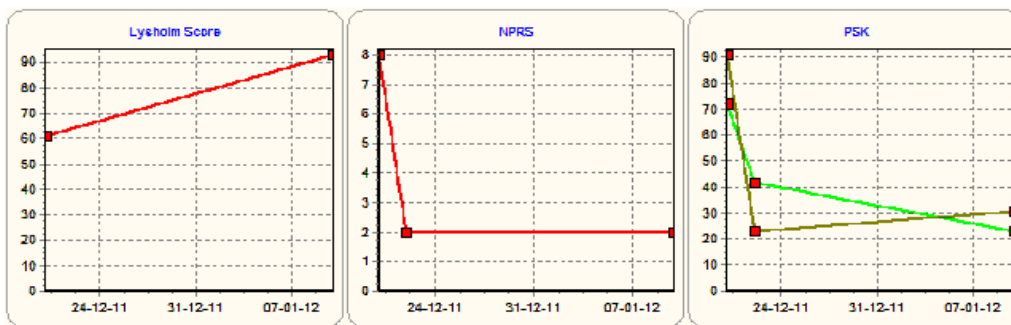



Fig. 3. Print-out vragenlijsten.

Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om de informatie aan de patiënt te verstrekken (hardcopy) of aan als bijlage aan artsen mee te sturen en in de brief voor de toelichting op de cijfers te zorgen.

**LET OP:** Het is niet mogelijk om dit overzicht via zorgmail als bijlage toe te voegen.

## Overzicht metingen

Vanuit de diverse overzichten zijn aan de rechterkant van het scherm iconen gemaakt die de onderstaande betekenis hebben. Vanuit hier kan genavigeerd worden naar het volgende overzicht zonder eerst de voorgaande schermen te moeten afsluiten.

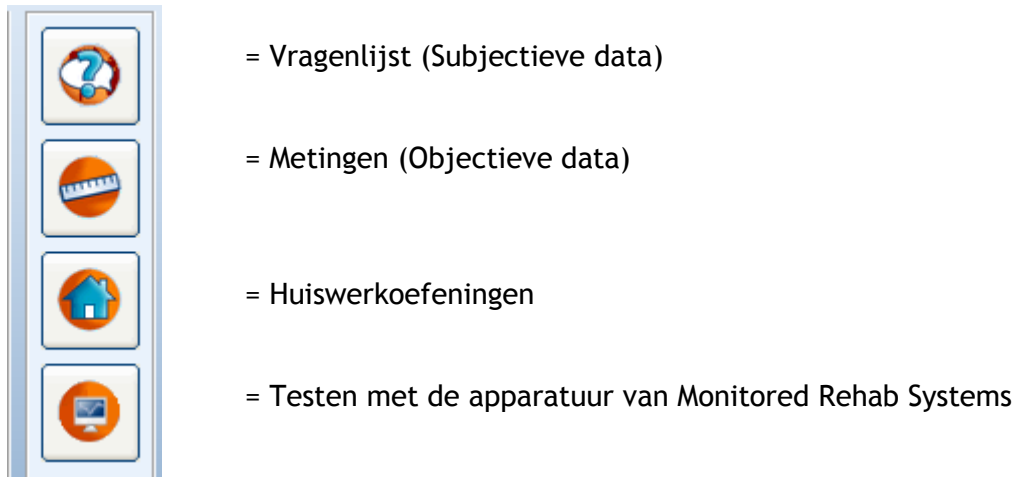

Net als het basisoverzicht van de vragenlijsten is er een basisoverzicht van de metingen (Fig. 4), met hierin niet alleen grafisch maar ook in getal de resultaten van de verschillende metingen (objectieve data).

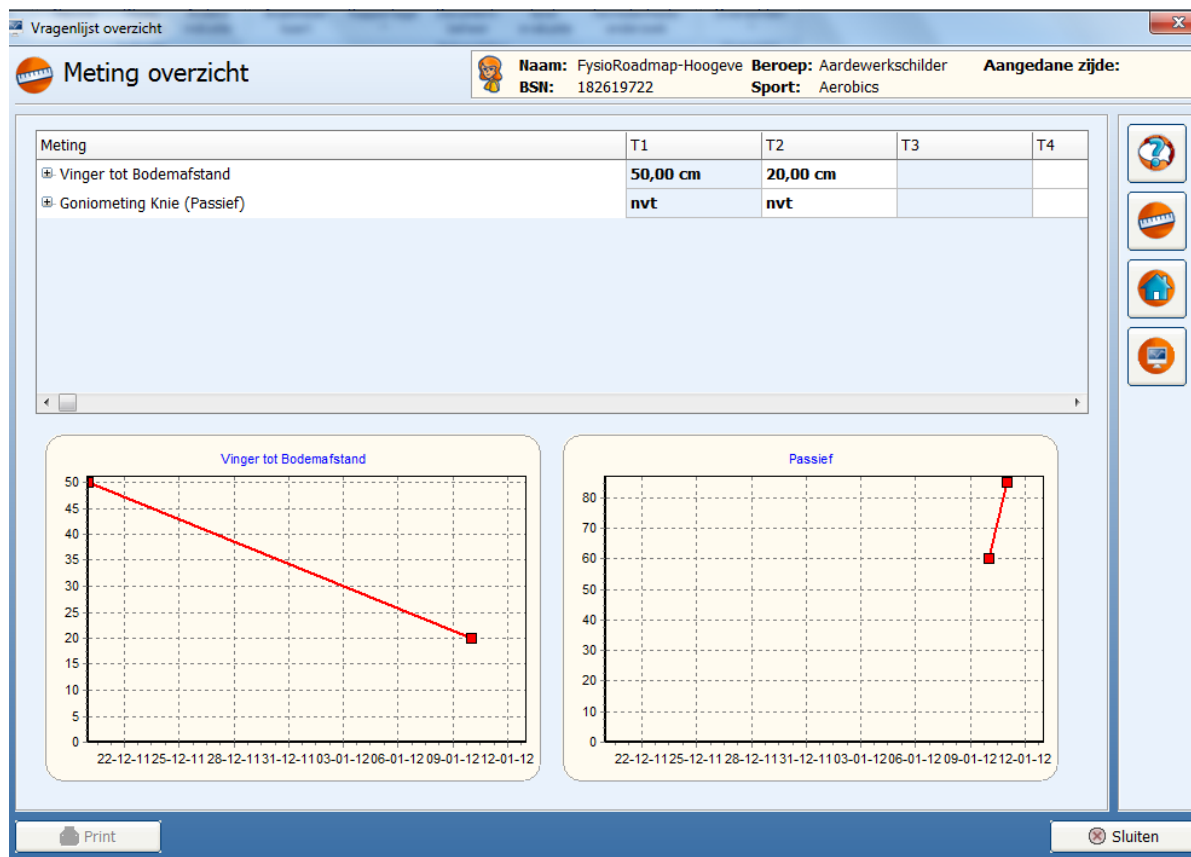


Fig. 4 Metingen basisoverzicht

Door te dubbelklikken op bij “nvt” (deze term wordt gegenereerd op het moment dat er geen unieke totaalscore getoond kan worden), opent het volgende scherm (Fig. 5.).

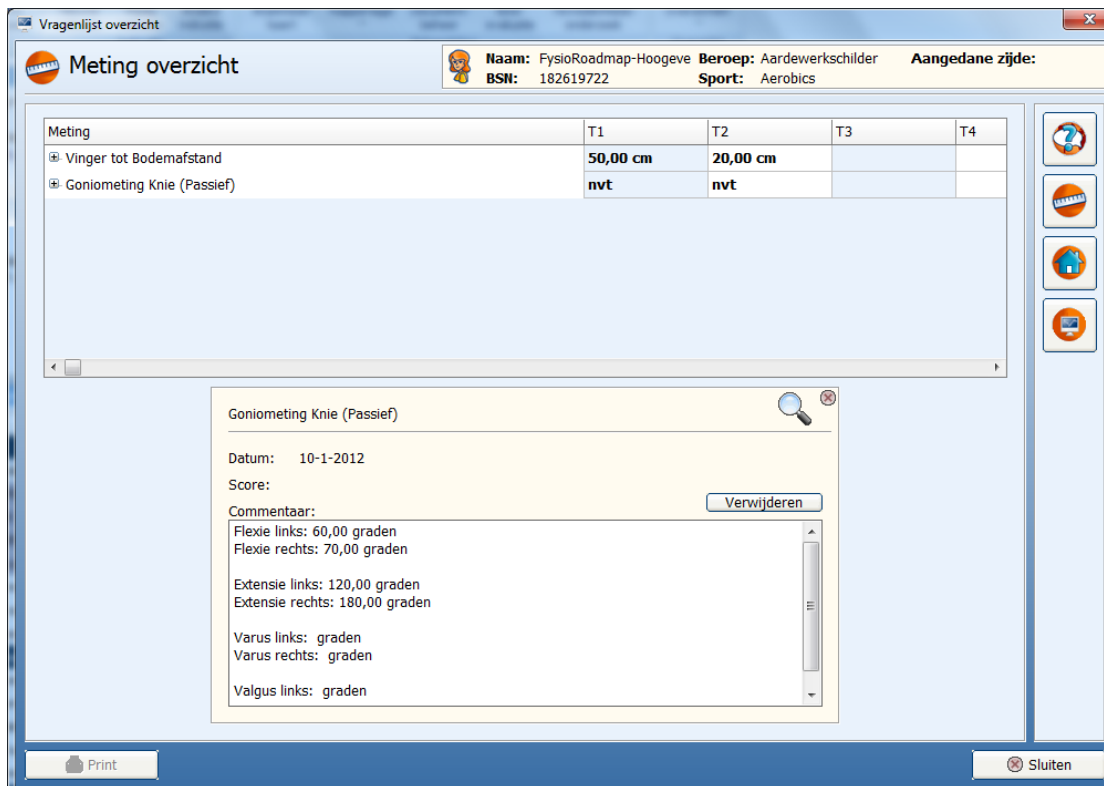


Fig. 5 Detail metingenoverzicht

Terugkeren naar het basisoverzicht van de metingen kan door op het rode kruisje te klikken. 

Door verder te klikken op het vergrootglas  wordt de meting nog gedetailleerder getoond (Fig. 6.)


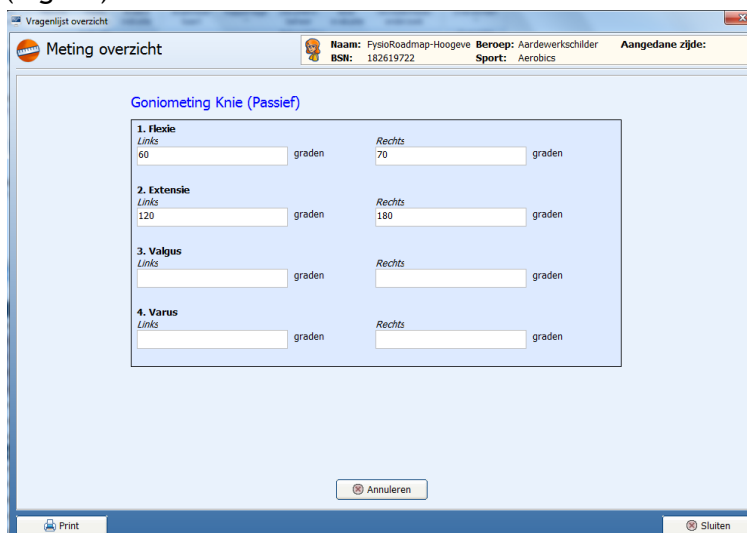


Fig. 6. Detail meting

## Overzicht huiswerk oefeningen

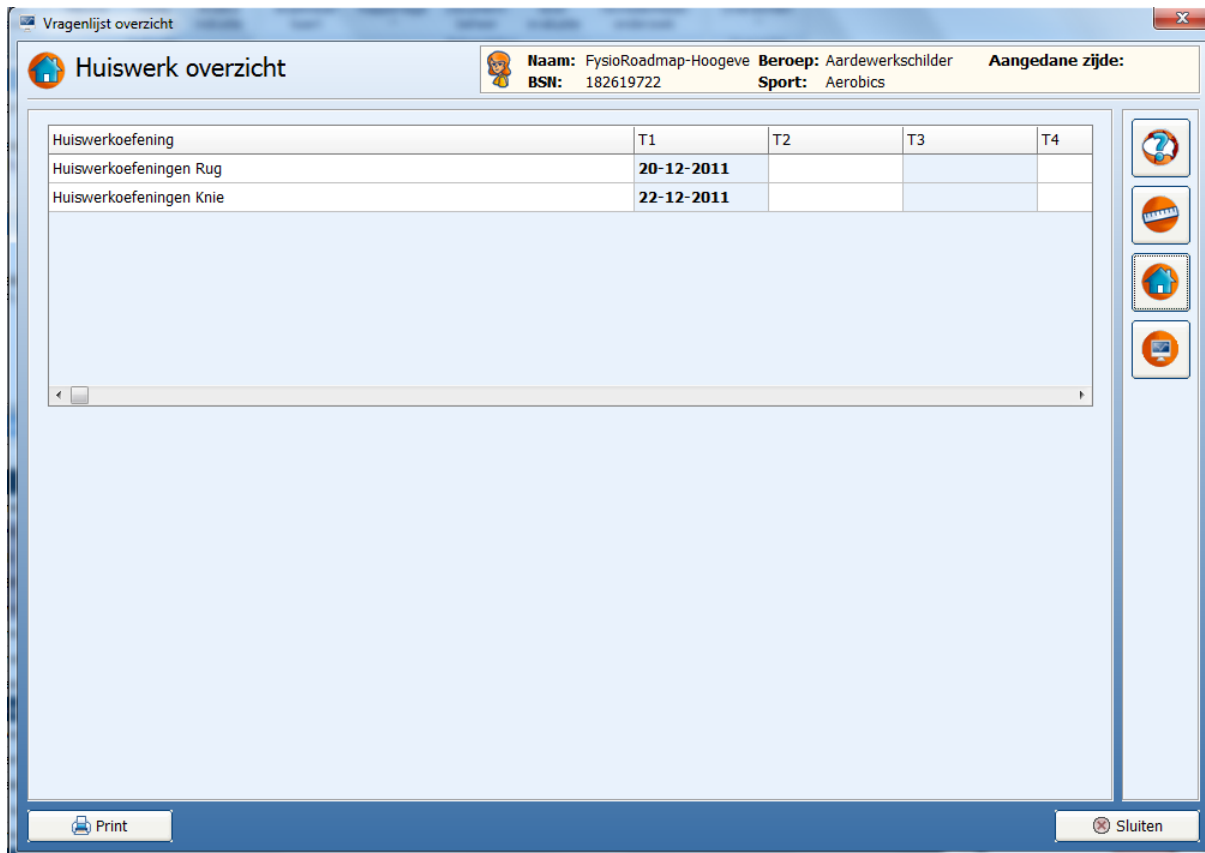

| Huiswerk oefening        | T1         | T2 | T3 | T4 |
|--------------------------|------------|----|----|----|
| Huiswerk oefeningen Rug  | 20-12-2011 |    |    |    |
| Huiswerk oefeningen Knie | 22-12-2011 |    |    |    |

Fig. 7 Overzicht huiswerk oefeningen

Dubbelklik op de datum levert een overzicht van de huiswerk oefeningen zoals deze op de betreffende datum zijn gemaakt voor de patiënt (Fig. 8.). Hierdoor is het mogelijk om altijd de geleverde oefeningen na te kijken en daar waar mogelijk verder uit te breiden. Via het vergrootglas worden de detail oefeningen getoond.





Fig. 8. Detailoverzicht Huiswerk oefeningen

## Overzicht metingen met de Monitored Rehab Systems apparatuur

De testen die gedaan worden met de apparatuur van Monitored Rehab Systems worden direct in het dossier van de patiënt opgenomen. Dit gebeurt geheel automatisch en zorgt ervoor dat er op een unieke manier objectieve data aan het dossier wordt toegevoegd.

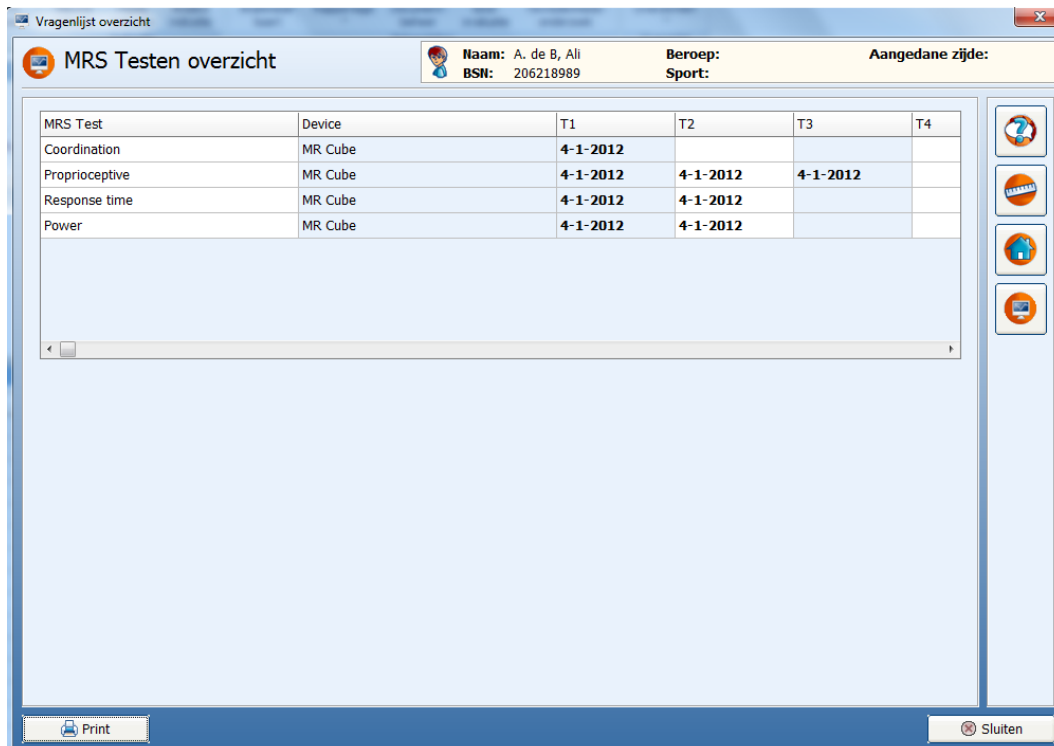


Fig. 9 overzicht MRS-metingen

Door te dubbelklikken op de datum van de gewenste test opent zich het detailscherm (Fig. 10.) Vanuit hier is het mogelijk om te printen of om de testen met elkaar te vergelijken.

Op basis van deze vergelijkingen kunnen verdere besluiten genomen worden om te gaan werken aan bijv. snelheid, coördinatie, power, krachthuithouding etc.

Hierdoor vindt er een stevige getalsmatige onderbouwing van het revalidatietraject plaats. Ook kunnen op deze manier de gestelde doelen in maat en getal gevormd worden. Hierdoor wordt het werken en het testen met de apparatuur van Monitored Rehab Systems tot een dagelijkse routine verheven waarbij de patiënt de unieke manier van revalideren ervaart.


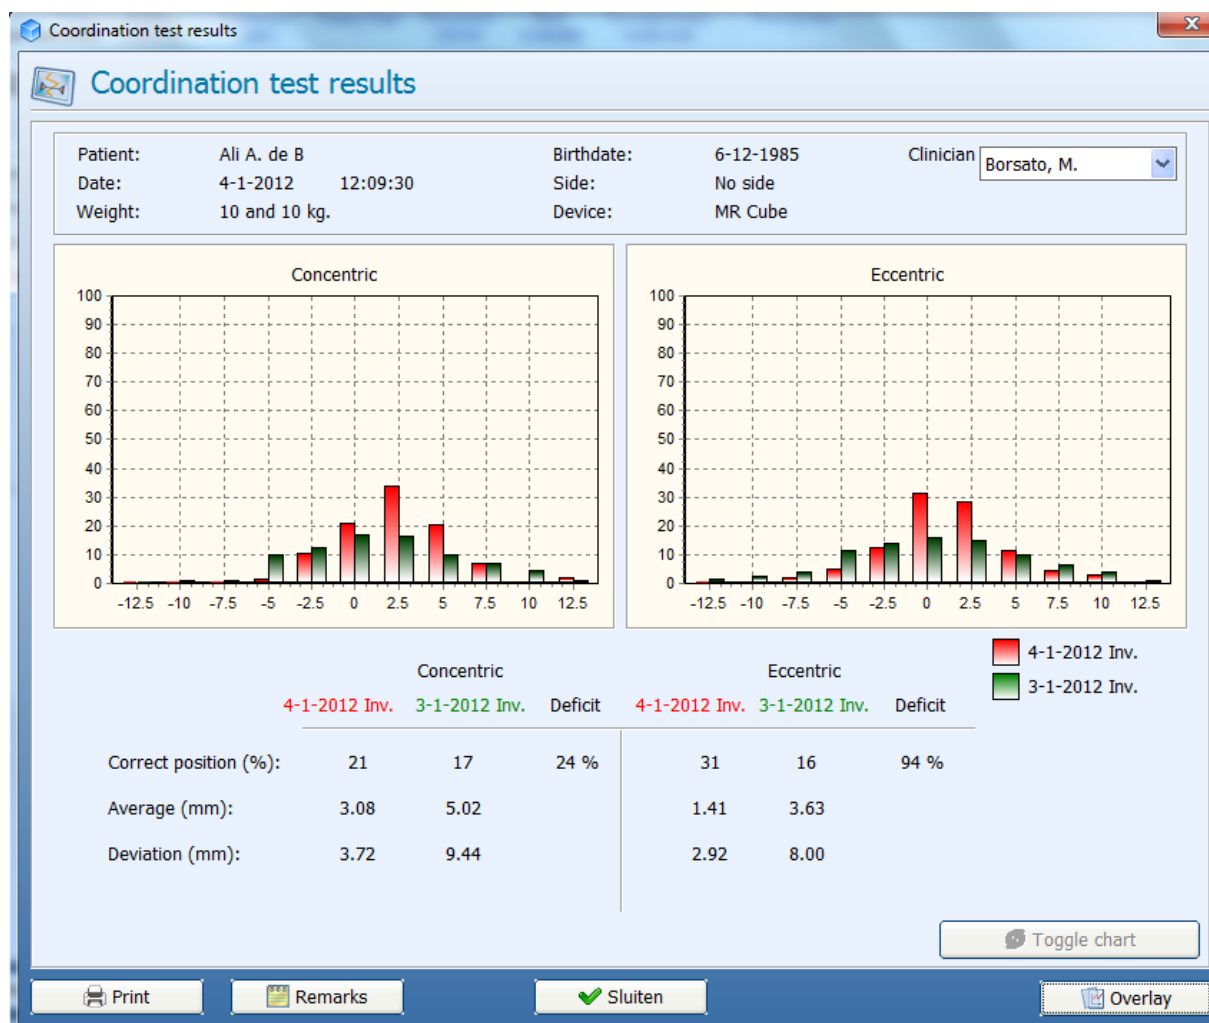


Fig. 10. Resultaten van coördinatietesten met de MR Cube.


## Metingen of vragenlijsten verwijderen

Alle metingen en vragenlijsten zijn te verwijderen uit FysioRoadmap.  
Dit kan gedaan worden vanuit de overzichten.

Ga daarvoor binnen het patiëntendossier naar tabblad FysioRoadmap - Overzichten en kies daar of het om een meting of vragenlijst gaat, die verwijderd dient te worden.

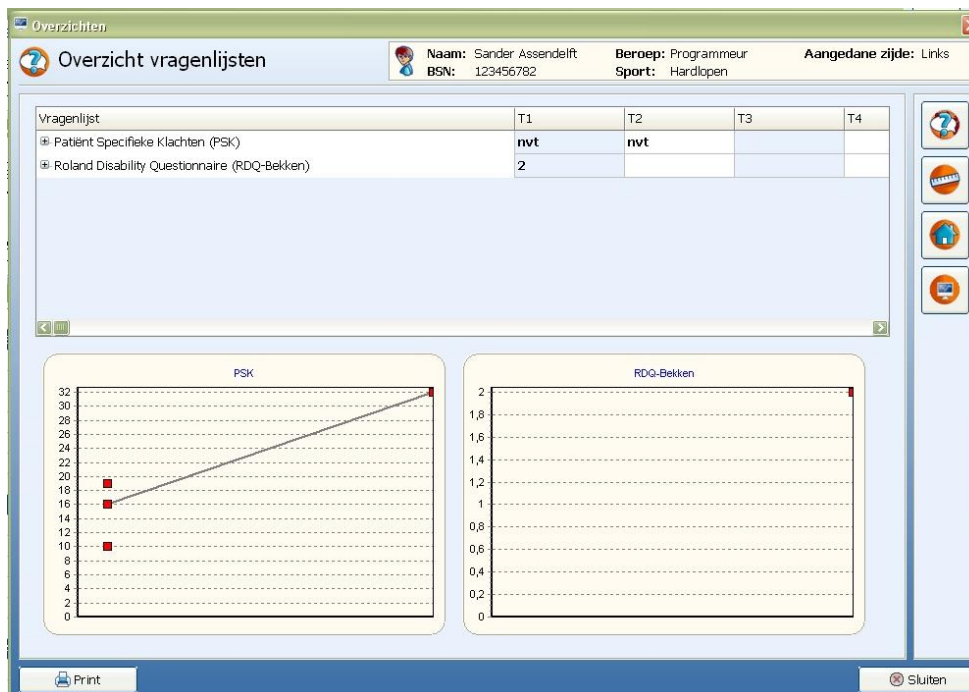

Dubbelklik vervolgens in het vakje bij T1 of elke gewenst toetsmoment tot onderstaand scherm tevoorschijn komt:

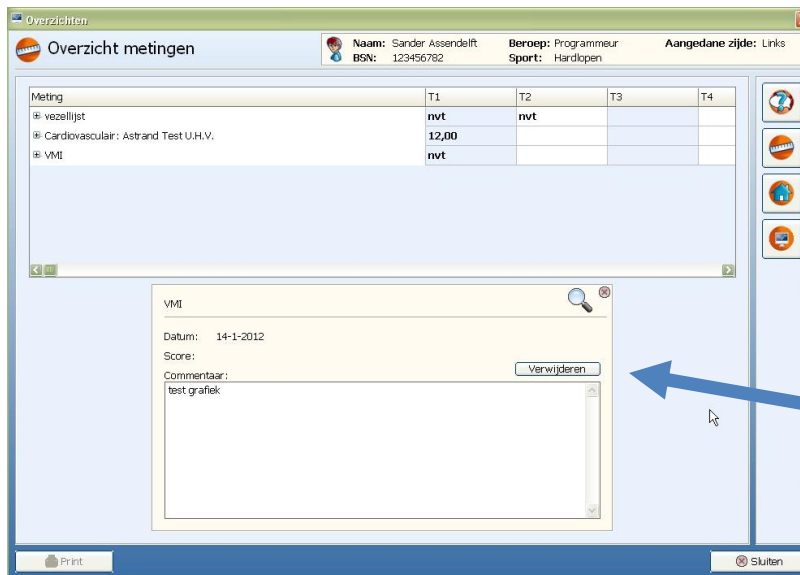

Klik vervolgens op de knop **Verwijderen** en de vragenlijst/ meting verdwijnt uit het overzicht.